

Via pec

Prot. n. 79629

Torino, 3 ottobre 2016

Spett.le
ASL TO3
alla c.a. Dott.ssa Fiorella VIETTI
aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

Gent.ma
dott.ssa Azzurra MULATERO
Sindaca del COMUNE DI GIVOLETTO
protocollo@pec.comune.givoletto.to.it

e p.c. Spett.le
ATO 3 Torinese
Direttore Generale
Dott. Giannetto MASSAZZA
ato3torinese@legalmailpa.it


Oggetto: Controlli acqua potabile ex D.Lgs 31/01 – Vs segnalazione 91274 del 29/09/2016.

Con riferimento alla Vs segnalazione in oggetto del 29 settembre u.s. con la quale veniva evidenziata la non conformità dell'acqua distribuita presso il punto Serbatoio Codano Borgonuovo in Comune di Givoletto, comunichiamo con la presente di aver provveduto ad attività di pulizia e disinfezione straordinaria della rete e dei manufatti di pertinenza.


Dette attività hanno consentito in data odierna il pieno recupero della non conformità segnalata, come evidenziato nel relativo Rapporto di Prova che si allega.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del
Settore Nord-Est
Ing. Silvano IRALDO

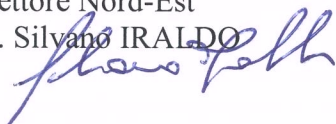

L'Amministratore Delegato
Ing. Paolo ROMANO

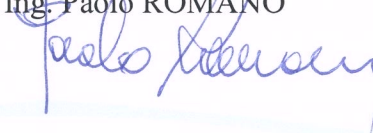

All. c.s.d.

LABORATORIO BIOLOGICO – LABORATORIO CHIMICO
Laboratori Ricerche e Controlli Div. Acquedotto
 C.so Unità d'Italia, 235/3 10127 TORINO

RAPPORTO DI PROVA N° 2530/2016

Cliente:	SMAT S.p.A.	Data di ricevimento:	01/10/2016
Indirizzo del Cliente:	C.so XI Febbraio, 14 TORINO	Data di inizio prove:	01/10/2016
N° di protocollo:	17328 \ 2016	Data di fine prove:	03/10/2016
Localizzazione:	GIVOLETTO	Data di emissione:	03/10/2016
Punto di campionamento:	SERBATOIO CODANO		
Analisi di:	Acqua destinata al consumo umano		
Data di campionamento:	01/10/2016 Ora: 09.30		
Campionamento a cura e responsabilità di:	SMAT MARTINELLI		
Condizioni Meteo:	nuvoloso		

ANALISI CHIMICA: Proc. Camp. LRC ACPO0016/L Rev. L 2016**

Parametro:		U.M.	Risultato	Incertezza	L.R.	VP	Metodo
Colore	(*)		Incolore			()	LRC_ACPO0027/C Rev. C 2010
Odore	(*)		Inodore			()	LRC_ACPO0027/C Rev. C 2010
Temperatura	(*)	°C	18,2			()	LRC_ACPO0027/C Rev. C 2010
Cloro residuo libero	(*)	mg/l Cl2	0,34		0,03	()	LRC_ACPO0068/D Rev. D 2010
Cloro residuo combinato	(*)	mg/l Cl2	0,04		0,03	()	LRC_ACPO0068/D Rev. D 2010
Cloro residuo totale	(*)	mg/l Cl2	0,38		0,03	()	LRC_ACPO0068/D Rev. D 2010
Torbidità	(*)	NTU	0,3		0,1	()	LRC_ACPO0069/C Rev. C 2010

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta di SMAT S.p.A.

I valori di incertezza si intendono come incertezza estesa calcolata con fattore di copertura $k=2$, al livello di probabilità del 95% per un numero di gradi di libertà effettivi $\geq a 10$.

VP = Valore di Parametro (DLgs n° 31 02/02/2001 SO41 GU n° 52 03/03/2001)

U.M. = Unità di Misura

L.R. = Limite di rilevabilità

< = Inferiore al limite di rilevabilità (L.R.)

LRC_ACPOXXXX = Procedura Operativa

Nota aggiuntiva * = Prova non accreditata da ACCREDIA

Nota aggiuntiva ** = Procedura di campionamento non oggetto di accreditamento

Il Responsabile del Laboratorio Chimico
 Dott. Martino Fungi

Il Dirigente
 Responsabile dei Laboratori
 Ing. Lorenza Meucci

LABORATORIO BIOLOGICO – LABORATORIO CHIMICO

Laboratori Ricerche e Controlli Div. Acquedotto

C.so Unità d'Italia, 235/3 10127 TORINO

RAPPORTO DI PROVA N° 2530/2016

Cliente:	SMAT S.p.A.	Data di ricevimento:	01/10/2016
Indirizzo del Cliente:	C.so XI Febbraio, 14 TORINO	Data di inizio prove:	01/10/2016
N° di protocollo:	17328 \ 2016	Data di fine prove:	03/10/2016
Localizzazione:	GIVOLETTO	Data di emissione:	03/10/2016
Punto di campionamento:	SERBATOIO CODANO		
Analisi di:	Acqua destinata al consumo umano		
Data di campionamento:	01/10/2016 Ora: 09.30		
Campionamento a cura e responsabilità di:	SMAT MARTINELLI		
Condizioni Meteo:	nuvoloso		

ANALISI BIOLOGICA: Proc. Camp. LRC ACPO0009/I Rev. I 2016**

Parametro:	U.M.	Risultato	Incertezza	L.R.	VP	Metodo
Batteri coliformi a 37°C	numero/100 ml	0			(0)	UNI EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli (E.coli)	numero/100 ml	0			(0)	UNI EN ISO 9308-1:2014
Enterococchi	numero/100 ml	0			(0)	UNI EN ISO 7899-2:2003
Conteggio delle colonie a 37°C	numero/ml	< 1			()	UNI EN ISO 6222:2001
Clostridium perfringens (spore comprese)	numero/100 ml	0			(0)	DLgs n°31 02/02/01 SO41 GU n°52 03/03/01 All III

I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta di SMAT S.p.A.

I valori di incertezza si intendono come incertezza estesa e sono relativi ad un livello di probabilità P=95% e fattore di copertura k=2; vengono riportati i limiti dell'intervallo di confidenza.

VP = Valore di Parametro (DLgs n° 31 02/02/2001 SO41 GU n° 52 03/03/2001)

U.M. = Unità di Misura

L.R. = Limite di rilevabilità

< = Inferiore al limite di rilevabilità (L.R.)

UNI EN ISO 6222:2001 prova eseguita in piastra singola, in conformità alla ISO 7218

Nota aggiuntiva * = Prova non accreditata da ACCREDIA

Nota aggiuntiva ** = Procedura di campionamento non oggetto di accreditamento

Il Responsabile del Laboratorio Biologico

Dott.ssa Donatella Giacosa

Il Dirigente

Responsabile dei Laboratori
Ing. Lorenza Meucci